

ZARİNA GRUP YANGINA DAYANIKLI KAPI

Güvenliğe Açılan Kapılar

Zarina[®]
GRUP Mutfak
Banyo
Kapi

OTEL, HASTANE, YURT, TOPLU KONUT VE TÜM YAŞAM ALANLARI

Mekanlarınıza

Değer Katan Güç: Zarina Yangına Dayanıklı

Kapı Sistemleri

Zarina®

grup

Mutfak
Banyo
Kapı

Zarina Grup olarak; uzun yıllara dayanan üretim tecrübemizi, modern teknolojiyle güçlendirilmiş tesislerimizle birleştirerek yangına dayanıklı kapı sektörünün öncü markalarından biri haline geldik.

Bugün 4.500 m²'yi aşan üretim alanımız, uzman kadromuz ve yenilikçi tasarım anlayışımızla hem yurt içinde hem uluslararası pazarda büyümeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren amacımız; güvenlik, dayanıklılık ve estetiği aynı potada buluşturarak otel, hastane, yurt, toplu konut ve tüm yaşam alanlarına değer katan çözümler üretmek oldu.

Bu hedef doğrultusunda titizlikle yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız, Efectis tarafından gerçekleştirilen **EN 1634-1:2014 + A1:2018** standardına uygun test başarılarımızla taçlanmıştır.











o 1604

o 1606



209



Zarina[®]
grup Mutfak
Banyo
Kapi



K-01



YANGINA
DAYANIKLI



SES
YALITIMLI





NEME
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



KOLAY
TEMİZLENİR

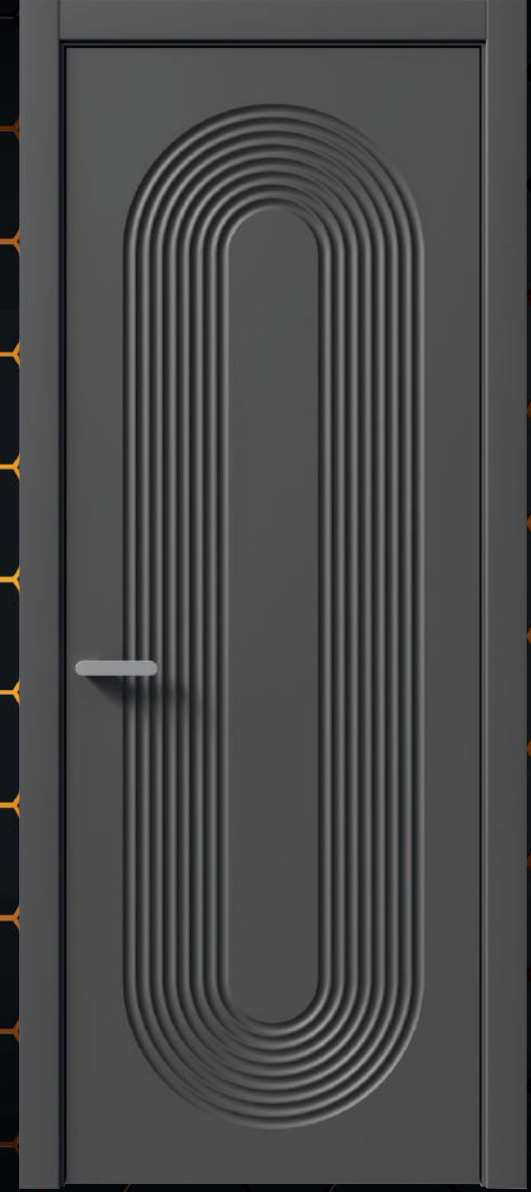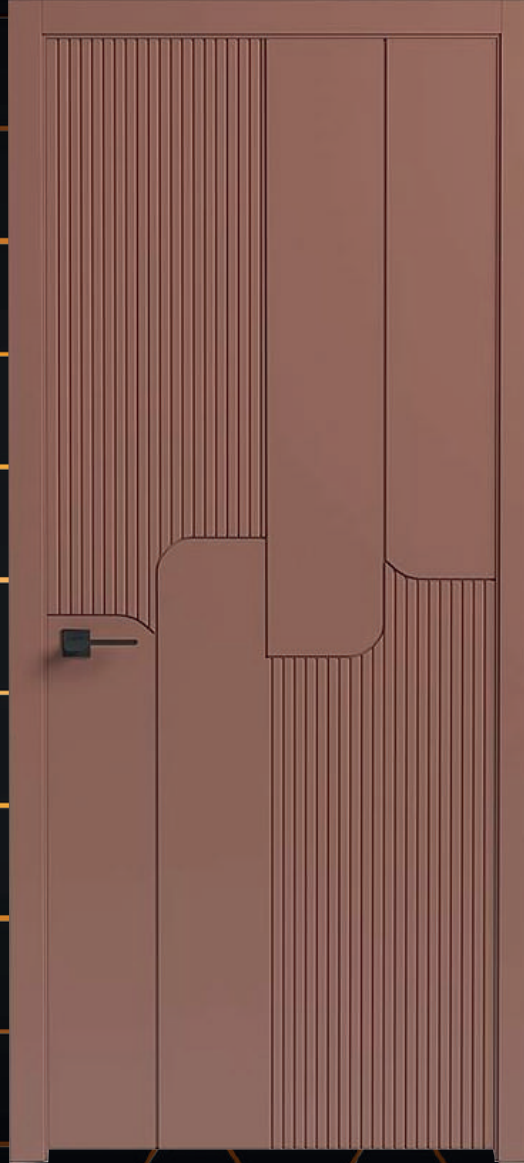

K-02



YANGINA
DAYANIKLI



SES
YALITIMLI



NEME
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



KOLAY
TEMİZLENİR



K-03



YANGINA
DAYANIKLI



SES
YALITIMLI



NEME
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



KOLAY
TEMİZLENİR



K-04



YANGINA
DAYANIKLI



SES
YALITIMLI



NEME
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



KOLAY
TEMİZLENİR



K-05



YANGINA
DAYANIKLI



SES
YALITIMLI




NEME
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



KOLAY
TEMİZLENİR

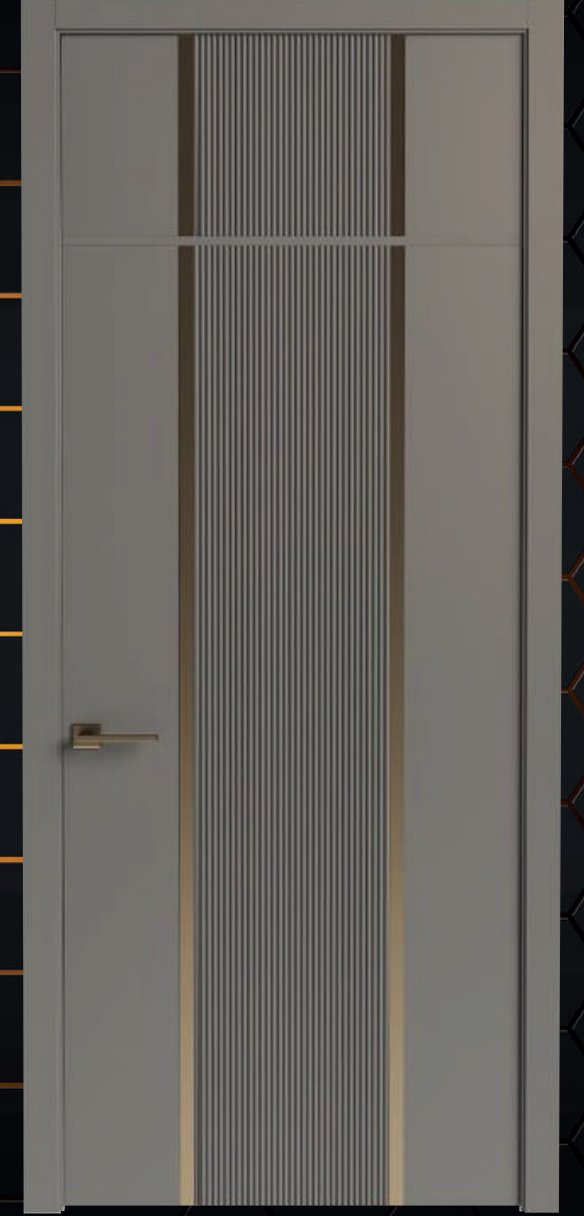



Zarina[®]
grup Mutfak
Banyo
Kapı





Mekanlarınıza

Değer Katan Güç: Zarina Otel Odası

Çözümleri

Zarina Grup olarak, uzun yıllara dayanan üretim deneyimimizi modern üretim teknolojileriyle birleştirerek otel ve konaklama sektörüne özel yüksek kaliteli oda mobilyaları geliştirmekteyiz. Zarafeti, fonksiyonelliği ve dayanıklılığı bir araya getiren ürünlerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otelleri tarafından tercih edilmektedir.

Bugün 4.500 m²'yi aşan üretim alanımız, uzman kadromuz ve yenilikçi tasarım anlayışımız ile otel odası mobilyalarında uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Her ölçekteki konaklama tesisi için özel projeler hazırlayarak markaların misafir deneyimini bir üst seviyeye taşıyoruz.

Kurulduğumuz ilk günden beri amacımız; estetik, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunan, otel odalarının mimari kimliğini güçlendiren mobilyalar geliştirmek oldu. Bu hedef doğrultusunda titizlikle yürüttüğümüz AR-GE çalışmaları sayesinde vatak başlıkları.

Zarina[®]
grup
Mutfak
Banyo
Kapi















SERTİFİKALARIMIZ

| <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(pbx) turkiye@effectis.com</p> <p>Bilgilendirme</p> <p>ZARINA MOBİLYA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No: 17/1A Seyhan, Adana / TÜRKİYE</p> <p>Referans no EEA-2500-0158 Dilovası, 19 Aralık 2025 Sözleşme no EEA-25-001935</p> <p>Test sonuçlarının onayı</p> <p>Sayın İlgili,</p> <p>16.12.2025 tarihinde, ZARINA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için Efectis Era Avrasya tarafından Tek kanat ahşap kapı "ZARINA GOLD PREMIUM" ürününün EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ölçüm verileri ve gözlemler üzerine yapılan ilk analiz aşağıdaki ilk sonuçları ortaya koymuştur:</p> <table><thead><tr><th>Çalışma Yönü/Yangın Yönü</th><th>Yangına doğru açılan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Performans kriteri</td><td>Süre [dakika]</td></tr><tr><td>Bütünlük (E)</td><td>50</td></tr><tr><td>Yalıtım (I)</td><td>50</td></tr></tbody></table> <p>Bu sonuçlar yalnızca test edilen "yapı/malzeme" için geçerlidir. Nihai "test/sınıflandırma" raporu, sonuçların uygulanabilir olduğu kullanın alanının tam açıklamasını içerecektir.</p> <p>Bu onayda sunulan test bilgileri ve sonuçları, EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına tam uyumlu olarak gerçekleştirilen bir testten elde edilmiş olsa da, sonuçların bu şekilde sunulması söz konusu standardın ve ISO 17025:2017 gerekliliklerini karşılamamaktadır. Ayrıca, kalite güvence prosedürleri gereği, nihai "test/sınıflandırma" raporunun tamamlanmasına kadar sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.</p> <p>Bu onayda sağlanan bilgiler ve EGA 039 kararı doğrultusunda, bilgiler yalnızca altı ay süreyle geçerlidir veya nihai "test/sınıflandırma" raporunun yayımlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>e-imzalıdır</p> <p>Ali BAYRAKTAR Laboratuvar Müdürü</p> | Çalışma Yönü/Yangın Yönü | Yangına doğru açılan | Performans kriteri | Süre [dakika] | Bütünlük (E) | 50 | Yalıtım (I) | 50 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(pbx) turkiye@effectis.com</p> <p>Bilgilendirme</p> <p>ZARINA MOBİLYA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No: 17/1A Seyhan, Adana / TÜRKİYE</p> <p>Referans no EEA-2500-0157 Dilovası, 19 Aralık 2025 Sözleşme no EEA-25-001935</p> <p>Test sonuçlarının onayı</p> <p>Sayın İlgili,</p> <p>16.12.2025 tarihinde, ZARINA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için Efectis Era Avrasya tarafından Tek kanat ahşap kapı "ZARINA PREMIUM" ürününün EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ölçüm verileri ve gözlemler üzerine yapılan ilk analiz aşağıdaki ilk sonuçları ortaya koymuştur:</p> <table><thead><tr><th>Çalışma Yönü/Yangın Yönü</th><th>Yangına doğru açılan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Performans kriteri</td><td>Süre [dakika]</td></tr><tr><td>Bütünlük (E)</td><td>44</td></tr><tr><td>Yalıtım (I)</td><td>44</td></tr></tbody></table> <p>Bu sonuçlar yalnızca test edilen "yapı/malzeme" için geçerlidir. Nihai "test/sınıflandırma" raporu, sonuçların uygulanabilir olduğu kullanın alanının tam açıklamasını içerecektir.</p> <p>Bu onayda sunulan test bilgileri ve sonuçları, EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına tam uyumlu olarak gerçekleştirilen bir testten elde edilmiş olsa da, sonuçların bu şekilde sunulması söz konusu standardın ve ISO 17025:2017 gerekliliklerini karşılamamaktadır. Ayrıca, kalite güvence prosedürleri gereği, nihai "test/sınıflandırma" raporunun tamamlanmasına kadar sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.</p> <p>Bu onayda sağlanan bilgiler ve EGA 039 kararı doğrultusunda, bilgiler yalnızca altı ay süreyle geçerlidir veya nihai "test/sınıflandırma" raporunun yayımlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>e-imzalıdır</p> <p>Ali BAYRAKTAR Laboratuvar Müdürü</p> | Çalışma Yönü/Yangın Yönü | Yangına doğru açılan | Performans kriteri | Süre [dakika] | Bütünlük (E) | 44 | Yalıtım (I) | 44 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(pbx) turkiye@effectis.com</p> <p>Bilgilendirme</p> <p>ZARINA MOBİLYA SAN. TİC.LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah.Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No:17/1A, Seyhan, Adana/TÜRKİYE</p> <p>Referans no EEA-2500-0128 Dilovası, 10 Kasım 2025 Sözleşme no EEA-25-001493-REV1</p> <p>Test sonuçlarının onayı</p> <p>Sayın İlgili,</p> <p>07.11.2025 tarihinde, ZARINA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için Efectis Era Avrasya tarafından Tek Kanat Ahşap Kapı "ZARINA GOLD PLUS" ürününün EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ölçüm verileri ve gözlemler üzerine yapılan ilk analiz aşağıdaki ilk sonuçları ortaya koymuştur:</p> <table><thead><tr><th>Alev yönü</th><th>Yangına doğru açılan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Performans kriteri</td><td>Süre [dakika]</td></tr><tr><td>Bütünlük (E)</td><td>38</td></tr><tr><td>Yalıtım (I)</td><td>37</td></tr></tbody></table> <p>Bu sonuçlar yalnızca test edilen "yapı/malzeme" için geçerlidir. Nihai "test/sınıflandırma" raporu, sonuçların uygulanabilir olduğu kullanın alanının tam açıklamasını içerecektir.</p> <p>Bu onayda sunulan test bilgileri ve sonuçları, EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına tam uyumlu olarak gerçekleştirilen bir testten elde edilmiş olsa da, sonuçların bu şekilde sunulması söz konusu standardın ve ISO 17025:2017 gerekliliklerini karşılamamaktadır. Ayrıca, kalite güvence prosedürleri gereği, nihai "test/sınıflandırma" raporunun tamamlanmasına kadar sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.</p> <p>Bu onayda sağlanan bilgiler ve EGA 039 kararı doğrultusunda, bilgiler yalnızca altı ay süreyle geçerlidir veya nihai "test/sınıflandırma" raporunun yayımlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>e-imzalıdır</p> <p>Ali BAYRAKTAR Laboratuvar Müdürü</p> | Alev yönü | Yangına doğru açılan | Performans kriteri | Süre [dakika] | Bütünlük (E) | 38 | Yalıtım (I) | 37 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(pbx) turkiye@effectis.com</p> <p>Letter</p> <p>ZARINA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah.Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No:17/1A Seyhan, Adana /TÜRKİYE</p> <p>Our reference EEA-2500-0127 Dilovası, 10 November 2025 Project number EEA-25-001493-REV1</p> <p>Confirmation of test results</p> <p>To whom it may concern,</p> <p>On 07.11.2025 Efectis Era Avrasya performed a test in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 on Single Leaf Timber Door "ZARINA GOLD" on behalf of ZARINA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.,</p> <p>A first analysis of the measurement data and observations resulted in the following preliminary results:</p> <table><thead><tr><th>Direction of fire</th><th>Opening into the fire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Performance criterion</td><td>Time [min]</td></tr><tr><td>Integrity (E)</td><td>36</td></tr><tr><td>Insulation (I)</td><td>36</td></tr></tbody></table> <p>These results are only valid for the tested "construction / material". The final "test / classification" report will contain a full description of the field of application which applies to the results,</p> <p>Whilst the test information and results provided within this confirmation were obtained from a test conducted fully in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 the presentation of the results in this manner does not satisfy the requirements of that standard and ISO 17025:2017. Additionally, according to quality assurance, the results are informative until the completion of the full final "test / classification" report.</p> <p>The information provided in this confirmation and in consistency with EGA 039 agreement is valid for six months only or until the full "test / classification" report is issued, whichever comes first.</p> <p>Kind regards,</p> <p>e-signed</p> <p>Ali BAYRAKTAR Laboratory Manager</p> | Direction of fire | Opening into the fire | Performance criterion | Time [min] | Integrity (E) | 36 | Insulation (I) | 36 |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|----|-------------|----|--|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|----|-------------|----|--|-----------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|----|-------------|----|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|----|----------------|----|
| Çalışma Yönü/Yangın Yönü | Yangına doğru açılan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans kriteri | Süre [dakika] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bütünlük (E) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yalıtım (I) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çalışma Yönü/Yangın Yönü | Yangına doğru açılan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans kriteri | Süre [dakika] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bütünlük (E) | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yalıtım (I) | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alev yönü | Yangına doğru açılan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans kriteri | Süre [dakika] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bütünlük (E) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yalıtım (I) | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direction of fire | Opening into the fire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performance criterion | Time [min] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrity (E) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insulation (I) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OUR CERTIFICATES

| <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(gsm) turkiye@effectis.com</p> <p>Letter</p> <p>ZARİNA MOBİLYA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No: 17/1A Seyhan, Adana / TÜRKİYE</p> <p>Our reference EEA-2500-0158 Dilovası, 19 December 2025 Project number EEA-25-001935</p> <p>Confirmation of test results</p> <p>To whom it may concern,</p> <p>On 16.12.2025 Efectis Era Avrasya performed a test in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 on Single leaf timber door "ZARİNA GOLD PREMIUM" on behalf of ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>A first analysis of the measurement data and observations resulted in the following preliminary results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Direction of fire</th> <th>Opening towards the fire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Performance criterion</td> <td>Time [min]</td> </tr> <tr> <td>Integrity (E)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Insulation (I)</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>These results are only valid for the tested "construction / material". The final "test / classification" report will contain a full description of the field of application which applies to the results.</p> <p>Whilst the test information and results provided within this confirmation were obtained from a test conducted fully in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 the presentation of the results in this manner does not satisfy the requirements of that standard and ISO 17025:2017. Additionally, according to quality assurance, the results are informative until the completion of the full final "test / classification" report.</p> <p>The information provided in this confirmation and in consistency with EGA 039 agreement is valid for six months only or until the full "test / classification" report is issued, whichever comes first.</p> <p>Kind regards, e-signed Ali BAYRAKTAR Laboratory Manager</p> | Direction of fire | Opening towards the fire | Performance criterion | Time [min] | Integrity (E) | 50 | Insulation (I) | 50 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(gsm) turkiye@effectis.com</p> <p>Letter</p> <p>ZARİNA MOBİLYA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No: 17/1A Seyhan, Adana / TÜRKİYE</p> <p>Our reference EEA-2500-0157 Dilovası, 19 December 2025 Project number EEA-25-001935</p> <p>Confirmation of test results</p> <p>To whom it may concern,</p> <p>On 16.12.2025 Efectis Era Avrasya performed a test in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 on Single leaf timber door "ZARİNA PREMIUM" on behalf of ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.</p> <p>A first analysis of the measurement data and observations resulted in the following preliminary results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Direction of fire</th> <th>Opening towards the fire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Performance criterion</td> <td>Time [min]</td> </tr> <tr> <td>Integrity (E)</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Insulation (I)</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table> <p>These results are only valid for the tested "construction / material". The final "test / classification" report will contain a full description of the field of application which applies to the results.</p> <p>Whilst the test information and results provided within this confirmation were obtained from a test conducted fully in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 the presentation of the results in this manner does not satisfy the requirements of that standard and ISO 17025:2017. Additionally, according to quality assurance, the results are informative until the completion of the full final "test / classification" report.</p> <p>The information provided in this confirmation and in consistency with EGA 039 agreement is valid for six months only or until the full "test / classification" report is issued, whichever comes first.</p> <p>Kind regards, e-signed Ali BAYRAKTAR Laboratory Manager</p> | Direction of fire | Opening towards the fire | Performance criterion | Time [min] | Integrity (E) | 44 | Insulation (I) | 44 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(gsm) turkiye@effectis.com</p> <p>Letter</p> <p>ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No:17/1A Seyhan, Adana /TÜRKİYE</p> <p>Our reference EEA-2500-0128 Dilovası, 10 November 2025 Project number EEA-25-001493-REV1</p> <p>Confirmation of test results</p> <p>To whom it may concern,</p> <p>On 07.11.2025 Efectis Era Avrasya performed a test in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 on Single Leaf Timber Door "ZARİNA GOLD PLUS" on behalf of ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>A first analysis of the measurement data and observations resulted in the following preliminary results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Direction of fire</th> <th>Opening into the fire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Performance criterion</td> <td>Time [min]</td> </tr> <tr> <td>Integrity (E)</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Insulation (I)</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table> <p>These results are only valid for the tested "construction / material". The final "test / classification" report will contain a full description of the field of application which applies to the results.</p> <p>Whilst the test information and results provided within this confirmation were obtained from a test conducted fully in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 the presentation of the results in this manner does not satisfy the requirements of that standard and ISO 17025:2017. Additionally, according to quality assurance, the results are informative until the completion of the full final "test / classification" report.</p> <p>The information provided in this confirmation and in consistency with EGA 039 agreement is valid for six months only or until the full "test / classification" report is issued, whichever comes first.</p> <p>Kind regards, e-signed Ali BAYRAKTAR Laboratory Manager</p> | Direction of fire | Opening into the fire | Performance criterion | Time [min] | Integrity (E) | 38 | Insulation (I) | 37 | <p>Efectis Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 Dilovası Kocaeli, Türkiye +90 262 658 16 62(gsm) turkiye@effectis.com</p> <p>Letter</p> <p>ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulv. B Blok No:17/1A Seyhan, Adana /TÜRKİYE</p> <p>Our reference EEA-2500-0127 Dilovası, 10 November 2025 Project number EEA-25-001493-REV1</p> <p>Confirmation of test results</p> <p>To whom it may concern,</p> <p>On 07.11.2025 Efectis Era Avrasya performed a test in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 on Single Leaf Timber Door "ZARİNA GOLD" on behalf of ZARİNA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</p> <p>A first analysis of the measurement data and observations resulted in the following preliminary results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Direction of fire</th> <th>Opening into the fire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Performance criterion</td> <td>Time [min]</td> </tr> <tr> <td>Integrity (E)</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Insulation (I)</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>These results are only valid for the tested "construction / material". The final "test / classification" report will contain a full description of the field of application which applies to the results.</p> <p>Whilst the test information and results provided within this confirmation were obtained from a test conducted fully in accordance with EN 1634-1:2014+A1:2018 the presentation of the results in this manner does not satisfy the requirements of that standard and ISO 17025:2017. Additionally, according to quality assurance, the results are informative until the completion of the full final "test / classification" report.</p> <p>The information provided in this confirmation and in consistency with EGA 039 agreement is valid for six months only or until the full "test / classification" report is issued, whichever comes first.</p> <p>Kind regards, e-signed Ali BAYRAKTAR Laboratory Manager</p> | Direction of fire | Opening into the fire | Performance criterion | Time [min] | Integrity (E) | 36 | Insulation (I) | 36 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------|----|----------------|----|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------|----|----------------|----|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|----|----------------|----|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|----|----------------|----|
| Direction of fire | Opening towards the fire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performance criterion | Time [min] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrity (E) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insulation (I) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direction of fire | Opening towards the fire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performance criterion | Time [min] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrity (E) | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insulation (I) | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direction of fire | Opening into the fire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performance criterion | Time [min] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrity (E) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insulation (I) | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direction of fire | Opening into the fire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performance criterion | Time [min] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrity (E) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insulation (I) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zarina® GRUP

Mutfak
Banyo
Kapı

Dünyaya Açılan Güven Kapısı

Kalite, güvenlik ve tasarım odağında şekillenen tüm ürünlerimiz; Zarina Grup'un yıllara dayanan tecrübesi, mühendislik gücü ve yenilikçi vizyonu ile üretilmektedir.

Yangına dayanıklı kapı sistemlerinden otel odası mobilyalarına kadar uzanan geniş ürün yelpazemizle, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde projelere değer katmayı sürdürüyoruz.

Otel, Hastane, Yurt ve Toplu Konut projelerine özel
E30 • E130 • E160 • E190 yangın dayanım sınıfı seçenekleri
Proje bazlı üretim & Teknik Destek İletişim



☎ 0533 549 85 42 ☎ 0532 057 77 42
☎ 0322 224 00 18 (Fabrika)

🌐 www.zarinagrup.com.tr
✉ info@zarinagrup.com.tr



Yeşiloba Mah. 47167 Sk. Efer 2 San. B Blok No:39/O
Seyhan/ADANA

Teşekkürler..